






Typ 2510

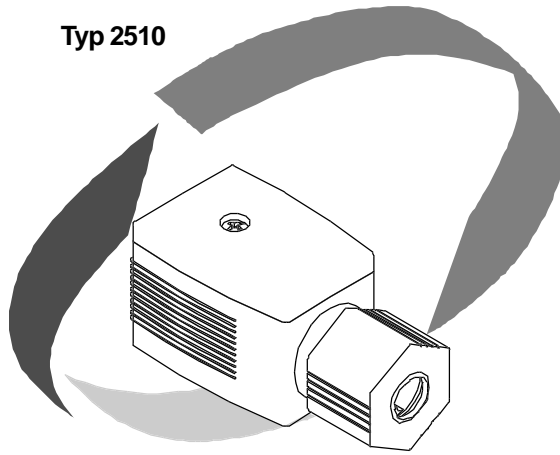

Betriebsanleitung / Operating instructions
Instructions de service / Manual de instrucciones

	Betriebsanleitung	Seite 2
	Operating instructions	page 3
	Instructions de service	page 4
	Manual de instrucciones	página 5

Typ 2510

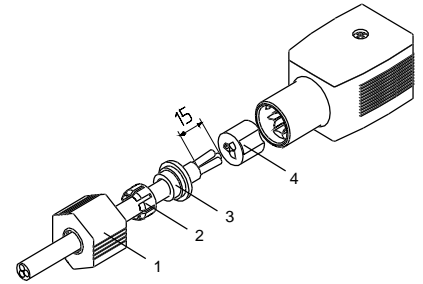
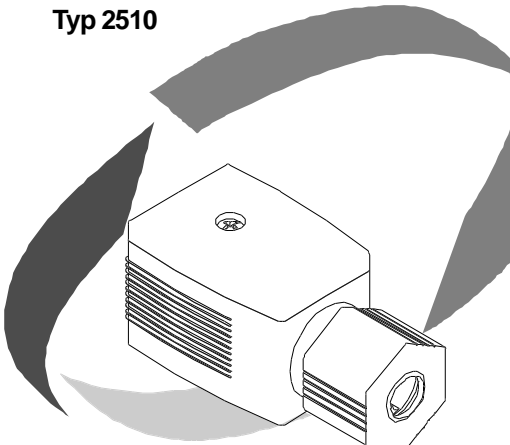


Bild 1 : QUICKON-Anschluß der Gerätesteckdose

Betriebsanleitung

Technische Änderungen vorbehalten
 © Bürkert Werke GmbH Co. Alle Rechte vorbehalten

DEUTSCH

- !** Bitte beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten, die in den Datenblättern der verwendeten Magnetventile sowie der Gerätesteckdose Typ 2510 spezifiziert sind, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsetzbar bleibt:
- Halten Sie sich bei Einsatzplanung und Betrieb des Gerätes an die allgemeinen Regeln der Technik!
 - Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!
 - Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigungen auszuschließen!
 - Schalten Sie vor Eingriffen in das System immer die Spannung ab!
 - Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise sowie unzulässigen Eingriffen in das Gerät entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Garantie auf Geräte u. Zubehörteile!

i Gerätesteckdose Typ 2510 zum geräteseitigen Anschluß von elektrischen Geräten und Bauteilen.

- schneller Anschluß durch QUICKON-Technik

⚡ Schalten Sie die Gerätesteckdose Typ 2510 vor Eingriffen spannungsfrei!

MONTAGE / INBETRIEBNAHME

- Schließen Sie die Rundleitung (3 x 0,75 mm² - 1,5 mm²) laut Anschlussplan an (Bild 1):
 - Leitungsummantelung ca. 15 mm entfernen
 - Überwurfmutter (1), Klemmhülse (2) und Dichtung (3) aufschieben
 - Spleißring (4) aufstecken
 - Achten Sie auf die Polung (siehe Schaltbilder)!
 - Enden der Adern bündig abschneiden
 - Verschraubung festdrehen
- Stecken Sie die Zylinderschraube durch die Gerätesteckdose

- Schieben Sie die Flachdichtung auf die Steckerfahnen des Gerätes
 - Stecken Sie die Gerätesteckdose auf
 - Sichern Sie die Gerätesteckdose mit der Zylinderschraube (max. Anzugsdrehmoment 1 Nm)
- ACHTUNG!** Achten Sie beim Verschrauben der Gerätesteckdose auf den einwandfreien Sitz der Dichtung!

TECHNISCHE DATEN

⚡ Betriebsspannung	siehe Bestallangaben
Dauerstrom	mit Beschaltung max. 1 A ohne Beschaltung max. 3 A
Dauergrenztemperatur	+ 90 °C
Betriebsanzeige	LED gelb
Elektrischer Anschluß	QUICKON-Technik, 1xPG 13,5
Anschlußtechnik	Leitungsabgang nach oben oder unten
Leitungsquerschnitt	Rundleitung 3x0,75-1,5 mm ²
Leitungsdurchmesser	5,6 mm - 8,5 mm
Polzahl	2polig + Schutzleiter
Geräteanschluß	
Gerätesteckdose für Steckerfahnen (DIN 43650 Form C)	
Kontaktwerkstoff	Messing, galvanisch versilbert
Übergangswiderstand	≤ 5 mΩ
Gehäuse	
Werkstoff	Gehäuse PA Deckel ohne LED PA Deckel mit LED transparent
Schutzart	IP 65
Verschmutzungsgrad	3 nach DIN VDE 0110 Teil 1

BESTELLANGABEN

Zum Lieferumfang der Gerätesteckdose Typ 2510 gehört eine Flachdichtung und eine Befestigungsschraube.


BÜRKERT GERMANY

Chr.-Bürkert-Straße 13-17 74653 Ingelfingen Ph: (0 79 40) 10-0 Fax (0 79 40) 10-204	Berlin Dortmund Dresden Frankfurt Hannover München Stuttgart	Ph: (0 30) 67 97 17 - 0 Ph: (0 23 73) 96 81 - 0 Ph: (03 59 52) 36 30 - 0 Ph: (0 61 03) 94 14 - 0 Ph: (05 11) 9 02 76 - 0 Ph: (0 89) 82 92 28 - 0 Ph: (07 11) 4 51 10 - 0
--	--	--


BÜRKERT INTERNATIONAL

A	Ph.	(01) 8 94 13 33	Fax	(01) 8 94 13 00
AUS	Ph.	(02) 96 74 61 66	Fax	(02) 96 74 61 67
B	Ph.	(03) 3 25 89 00	Fax	(03) 3 25 61 61
CDN	Ph.	(9 05) 8 47 55 66	Fax	(9 05) 8 47 90 06
CH	Ph.	(0 41) 7 85 66 66	Fax	(0 41) 7 85 66 33
CZ	Ph.	(06 41) 22 61 80	Fax	(06 41) 22 61 81
DK	Ph.	(0 44) 50 75 00	Fax	(0 44) 50 75 75
E	Ph.	(93) 3 71 08 58	Fax	(93) 3 71 77 44
ET	Ph.	(0 40) 54 27 38	Fax	(0 40) 54 41 65
F	Ph.	(01) 48 10 31 10	Fax	(01) 48 91 90 93
GB	Ph.	(0 14 53) 73 13 53	Fax	(0 14 53) 73 13 43
HKG	Ph.	24 80 12 02	Fax	24 18 19 45
I	Ph.	(02) 9 52 01 59	Fax	(02) 9 52 90 33
J	Ph.	(03) 32 47 34 11	Fax	(03) 32 47 34 72
KOR	Ph.	(02) 34 62 55 92	Fax	(02) 34 62 55 94
N	Ph.	(0 63) 84 44 10	Fax	(0 63) 84 44 55
MAL	Ph.	(04) 6 57 66 49	Fax	(04) 6 57 21 06
NL	Ph.	(0 34) 6 59 53 11	Fax	(0 34) 6 56 37 17
NZ	Ph.	(09) 5 70 25 39	Fax	(09) 5 70 25 73
P	Ph.	(01) 4 42 26 08	Fax	(01) 4 42 26 08
PL	Ph.	(0 22) 6 27 47 20	Fax	(0 22) 6 27 47 20
RC	Ph.	(02) 27 58 31 99	Fax	(02) 27 58 24 99
S	Ph.	(0 40) 66 45 100	Fax	(08) 7 24 60 22
SF	Ph.	(09) 5 49 70 600	Fax	(09) 5 03 12 75
SGP	Ph.	3 83 26 12	Fax	3 83 26 11
TR	Ph.	(02 32) 4 59 53 95	Fax	(02 32) 4 59 76 94
USA	Ph.	(9 49) 2 23 31 00	Fax	(9 49) 2 23 31 98
ZA	Ph.	(0 11) 3 97 29 00	Fax	(0 11) 3 97 44 28


Gerätesteckdose Typ 2510 ohne Beschaltung

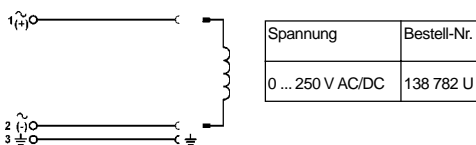


Gerätesteckdose Typ 2510 mit LED und Varistor

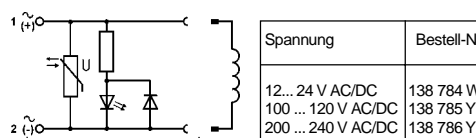


Gerätesteckdose Typ 2510 mit LED

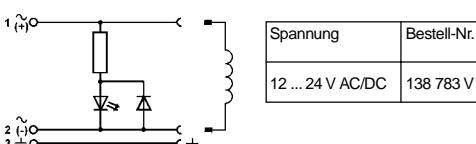

Gerätesteckdose Typ 2510 mit LED, Gleichrichter und Varistor

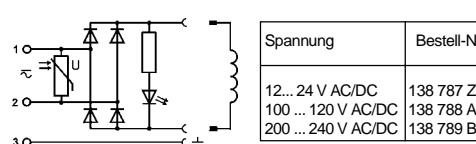

Type 2510

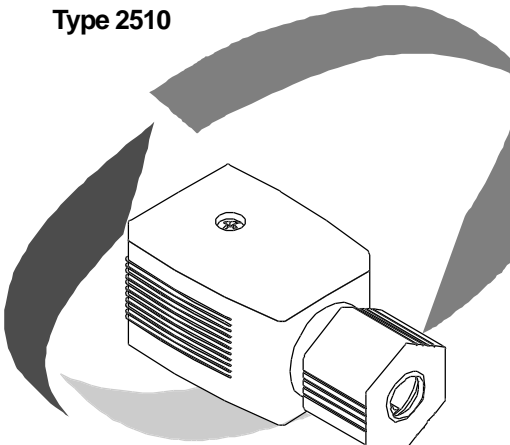

Operating instructions

DEAR CUSTOMER

Congratulations on your purchase of this Bürkert unit. For your own safety, please read carefully through these operating instructions before installing the unit. Your local Bürkert branch will be pleased to answer any questions you may have.

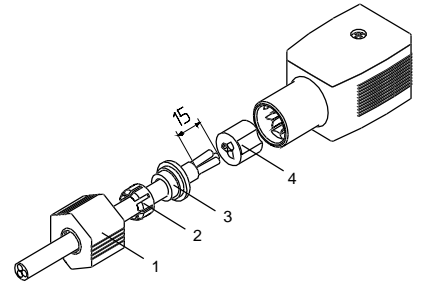


Figure 1: QUICKON Connection of the device socket

We reserve the right to make technical changes without notice
 © Bürkert Werke GmbH Co. All rights reserved

ENGLISH

! To ensure that the unit functions correctly and will have a long service life, please comply with the information in these Operating Instructions, as well as the application conditions

- and the permissible data which are specified in the data sheets for the solenoid valves used, as well as for the Type 2510 device socket:
- When planning the application of the unit, and during its operation, observe the general technical rules!
- Work on the unit should only be carried out by specialists using the correct tools!
- Take adequate measures to prevent unintentional operation or impermissible impairment!
- Always switch off the supply voltage before carrying out work on the unit!
- If these instructions are disregarded or if unauthorised work is carried out on the unit, no liability will be accepted from our side, and the guarantee on the device and its accessories will become invalid!

i The Type 2510 device socket for connecting electrical units and components at the unit end.
 • quick connection using QUICKON technology

🔌 Always switch off all voltages to the 2510 device socket before carrying out work on it!

INSTALLATION / PUTTING INTO SERVICE

- Connect the round cable (3 x 0,75 mm² - 1,5 mm²) as shown in the connection diagram (Figure 1):
- Strip back the cable cover over approx. 15 mm
- Push on the coupling ring (1), the clamping sleeve (2) and the seal (3)
- Fit the splice ring (4)
- Pay attention to the polarity (see circuit diagrams)!
- Cut the wire ends flush
- Tighten the screw fitting

- Insert the cheesehead screw through the housing socket
- Push the flat seal onto the terminal pins of the unit
- Insert the device socket
- Secure the device socket using the cheesehead screw (max. tightening torque 1 Nm)

ATTENTION! When screwing down the device socket, ensure that the seal is properly seated!


TECHNICAL DATA

Operational voltage	See ordering data
Continuous current	
with circuitry	max. 1 A
without circuitry	max. 3 A
Continuous temperature limit	+ 90 °C
Operational display	yellow LED
Electrical connection	
Connection technology	QUICKON technology, 1x PG 13,5 cable run upwards or downwards
Cable cross-section	Round cable 3x0,75-1,5 mm ²
Cable diameter	5,6 mm - 8,5 mm
Number of poles	2-pole + protective conductor
Unit connection	
Device socket for plug pins	(DIN 43650 Form C)
Contact material	Brass, silver-plated
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Housing	
Material	Housing PA Cover without LED PA Cover with LED transparent
Insulation	IP 65
Contamination level	3 to DIN VDE 0110 Part 1


ORDERING INFORMATION

A flat seal and a fixing screw are included in the Type 2510 device socket delivery.


Type 2510 device socket without circuitry

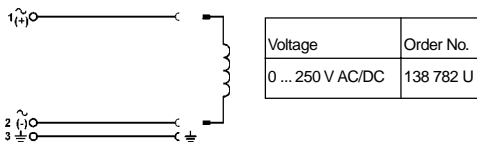


Type 2510 device socket with LED and Varistor

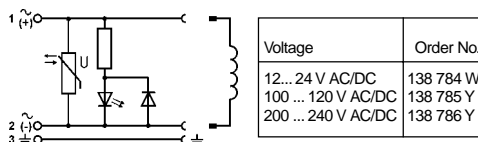

Type 2510 device socket with LED

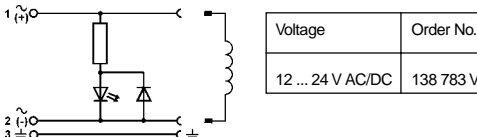

Type 2510 device socket with LED, rectifier and Varistor

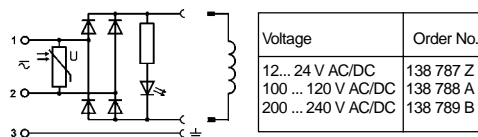

BÜRKERT GERMANY

Chr.-Bürkert-Straße 13-17 74653 Ingelfingen Ph: (0 79 40) 10-0 Fax (0 79 40) 10-204	Berlin Dortmund Dresden Frankfurt Hannover München Stuttgart	Ph: (0 30) 67 97 17 - 0 Ph: (0 23 73) 96 81 - 0 Ph: (03 59 52) 36 30 - 0 Ph: (0 61 03) 94 14 - 0 Ph: (05 11) 9 02 76 - 0 Ph: (0 89) 82 92 28 - 0 Ph: (07 11) 4 51 10 - 0
--	--	--

BÜRKERT INTERNATIONAL

A	Ph.	(01) 8 94 13 33	Fax	(01) 8 94 13 00
AUS	Ph.	(02) 96 74 61 66	Fax	(02) 96 74 61 67
B	Ph.	(03) 3 25 89 00	Fax	(03) 3 25 61 61
CDN	Ph.	(9 05) 8 47 55 66	Fax	(9 05) 8 47 90 06
CH	Ph.	(0 41) 7 85 66 66	Fax	(0 41) 7 85 66 33
CZ	Ph.	(06 41) 22 61 80	Fax	(06 41) 22 61 81
DK	Ph.	(0 44) 50 75 00	Fax	(0 44) 50 75 75
E	Ph.	(93) 3 71 08 58	Fax	(93) 3 71 77 44
ET	Ph.	(0 40) 54 27 38	Fax	(0 40) 54 41 65
F	Ph.	(01) 48 10 31 10	Fax	(01) 48 91 90 93
GB	Ph.	(0 14 53) 73 13 53	Fax	(0 14 53) 73 13 43
HKG	Ph.	24 80 12 02	Fax	24 18 19 45
I	Ph.	(02) 9 52 01 59	Fax	(02) 9 52 90 33
J	Ph.	(03) 32 47 34 11	Fax	(03) 32 47 34 72
KOR	Ph.	(02) 34 62 55 92	Fax	(02) 34 62 55 94
N	Ph.	(0 63) 84 44 10	Fax	(0 63) 84 44 55
MAL	Ph.	(04) 6 57 66 49	Fax	(04) 6 57 21 06
NL	Ph.	(0 34) 6 59 53 11	Fax	(0 34) 6 56 37 17
NZ	Ph.	(09) 5 70 25 39	Fax	(09) 5 70 25 73
P	Ph.	(01) 4 42 26 08	Fax	(01) 4 42 26 08
PL	Ph.	(0 22) 6 27 47 20	Fax	(0 22) 6 27 47 20
RC	Ph.	(02) 27 58 31 99	Fax	(02) 27 58 24 99
S	Ph.	(0 40) 66 45 100	Fax	(08) 7 24 60 22
SF	Ph.	(09) 5 49 70 600	Fax	(09) 5 03 12 75
SGP	Ph.	3 83 26 12	Fax	3 83 26 11
TR	Ph.	(02 32) 4 59 53 95	Fax	(02 32) 4 59 76 94
USA	Ph.	(9 49) 2 23 31 00	Fax	(9 49) 2 23 31 98
ZA	Ph.	(0 11) 3 97 29 00	Fax	(0 11) 3 97 44 28

CHER CLIENT

Nous vous félicitons cordialement de l'achat de ce produit Bürkert. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions de service avant l'installation de l'appareil, pour votre propre sécurité. Votre succursale Bürkert compétente répondra volontiers à toutes vos questions.

Type 2510

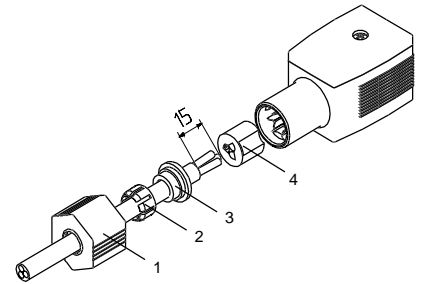
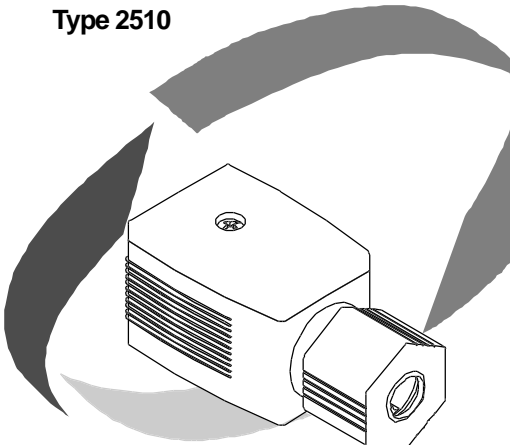


Figure 1: Raccordement de la prise d'appareil à la technique QUICKON.

Instructions de service

Sous réserve de modification techniques.
© Bürkert Werke GmbH Co. Tous droits réservés.

FRANCAIS

! Nous vous prions d'observer les indications de ces instructions de service ainsi que les conditions d'utilisation et les caractéristiques admissibles qui sont spécifiées dans les fiches techniques de la vanne magnétique utilisée, ainsi que de la prise d'appareil de type 2510, afin que l'appareil fonctionne parfaitement et reste longtemps en état de fonctionnement:

- Respectez lors du projet d'utilisation et de l'exploitation de l'appareil les règles générales reconnues de la technique!
- Des interventions ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié équipé de l'outillage approprié!
- Prenez les mesures appropriées afin d'exclure une action involontaire ou des préjudices inadmissibles!
- Déclenchez dans tous les cas la tension électrique avant toute intervention dans le système!
- En cas d'observation de ces indications, ainsi que d'interventions inadmissibles sur l'appareil, toute responsabilité de notre part sera exclue, de même que la garantie sur les appareils et les accessoires sera supprimée!

i Prise d'appareil de type 2510, pour le raccordement d'appareils et de composants électriques.

- raccordement rapide grâce à la technique QUICKON
- Déclenchez la prise d'appareil de type 2510 avant toute intervention!

MONTAGE / MISE EN SERVICE

- Raccordez la ligne ronde (3 x 0,75 mm² - 1,5 mm²) selon le plan de raccordement (figure 1):
- Enlevez la gaine de la ligne sur 15 mm environ
- Posez l'écrou à chapeau (1), la douille de serrage (2) et le joint (3)
- Posez la bague d'épaisseur (4)
- Veillez à la polarité (voir les schémas)!
- Coupez à fleur les extrémités des conducteurs
- Vissez fermement le raccord fileté

- Passez la vis à tête cylindrique à travers la prise d'appareils
- Poussez le joint plat sur les lames de connexion de l'appareil
- Insérez la prise d'appareil
- Assurez la prise d'appareil avec la vis à tête cylindrique (couple de serrage max. 1 Nm)

ATTENTION! Veiller en vissant la prise d'appareil à une tenue parfaite du joint!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de service	voir indications de commande
Courant permanent	
avec couplage	max. 1 A
sans couplage	max. 3 A
Température limite permanente	+ 90 °C
Affichage de marche	LED jaune
Raccordement électrique	
Technique de connexion	technique QUICKON, 1x PG 13,5
	départ de la ligne vers le haut

Section de ligne	ligne ronde 3x0,75-1,5 mm ²
Diamètre de la ligne	5,6 mm - 8,5 mm
Nombre de pôles	2 poles + conducteur de protection


Raccordement de l'appareil

Prise d'appareil pour lames de fiche (DIN 43650 forme A)	
Matière du contact	laiton, argenté galvanique
Résistance de passage	≤ 5 mΩ
Boîtier	
Matière boîtier	PA
	PA
	transparent
Mode de protection	IP 65
Degré de salissure	3 (DIN VDE 0110 Partie 1)


INDICATIONS DE COMMANDE

Un joint plat et une vis de fixation font partie de l'étendue de la fourniture de la prise d'appareil de type 2510.


Prise d'appareil de type 2510 sans couplage

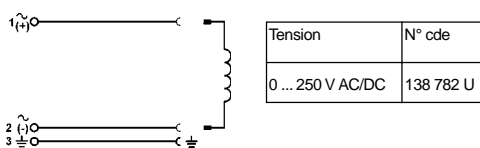


Prise d'appareil de type 2510 avec LED et varistor

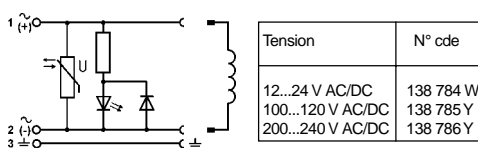

Prise d'appareil de type 2510 avec LED

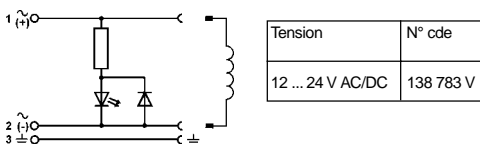

Prise d'appareil de type 2512 avec LED, redresseur et varistor

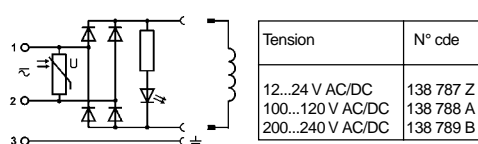

BÜRKERT GERMANY

Chr.-Bürkert-Straße 13-17	Berlin	Ph: (0 30) 67 97 17 - 0
74653 Ingelfingen	Dortmund	Ph: (0 23 73) 96 81 - 0
Ph: (0 79 40) 10-0	Dresden	Ph: (03 59 52) 36 30 - 0
Fax (0 79 40) 10-204	Frankfurt	Ph: (0 61 03) 94 14 - 0
	Hannover	Ph: (05 11) 9 02 76 - 0
	München	Ph: (0 89) 82 92 28 - 0
	Stuttgart	Ph: (07 11) 4 51 10 - 0


BÜRKERT INTERNATIONAL

A	Ph.	(01) 8 94 13 33	Fax	(01) 8 94 13 00
AUS	Ph.	(02) 96 74 61 66	Fax	(02) 96 74 61 67
B	Ph.	(03) 3 25 89 00	Fax	(03) 3 25 61 61
CDN	Ph.	(9 05) 8 47 55 66	Fax	(9 05) 8 47 90 06
CH	Ph.	(0 41) 7 85 66 66	Fax	(0 41) 7 85 66 33
CZ	Ph.	(06 41) 22 61 80	Fax	(06 41) 22 61 81
DK	Ph.	(0 44) 50 75 00	Fax	(0 44) 50 75 75
E	Ph.	(93) 3 71 08 58	Fax	(93) 3 71 77 44
ET	Ph.	(0 40) 54 27 38	Fax	(0 40) 54 41 65
F	Ph.	(01) 48 10 31 10	Fax	(01) 48 91 90 93
GB	Ph.	(0 14 53) 73 13 53	Fax	(0 14 53) 73 13 43
HKG	Ph.	24 80 12 02	Fax	24 18 19 45
I	Ph.	(02) 9 52 01 59	Fax	(02) 9 52 90 33
J	Ph.	(03) 32 47 34 11	Fax	(03) 32 47 34 72
KOR	Ph.	(02) 34 62 55 92	Fax	(02) 34 62 55 94
N	Ph.	(0 63) 84 44 10	Fax	(0 63) 84 44 55
MAL	Ph.	(04) 6 57 66 49	Fax	(04) 6 57 21 06
NL	Ph.	(0 34) 6 59 53 11	Fax	(0 34) 6 56 37 17
NZ	Ph.	(09) 5 70 25 39	Fax	(09) 5 70 25 73
P	Ph.	(01) 4 42 26 08	Fax	(01) 4 42 26 08
PL	Ph.	(0 22) 6 27 47 20	Fax	(0 22) 6 27 47 20
RC	Ph.	(02) 27 58 31 99	Fax	(02) 27 58 24 99
S	Ph.	(0 40) 66 45 100	Fax	(08) 7 24 60 22
SF	Ph.	(09) 5 49 70 600	Fax	(09) 5 03 12 75
SGP	Ph.	3 83 26 12	Fax	3 83 26 11
TR	Ph.	(02 32) 4 59 53 95	Fax	(02 32) 4 59 76 94
USA	Ph.	(9 49) 2 23 31 00	Fax	(9 49) 2 23 31 98
ZA	Ph.	(0 11) 3 97 29 00	Fax	(0 11) 3 97 44 28

QUERIDO CLIENTE

Enhorabuena por la compra de este aparato Bürkert! Antes de la instalación del aparato y por su propia seguridad, lea atentamente estas Instrucciones de servicio. Su establecimiento competente Bürkert le aclarará gustosamente toda clase de preguntas al respecto.

Tipo 2510

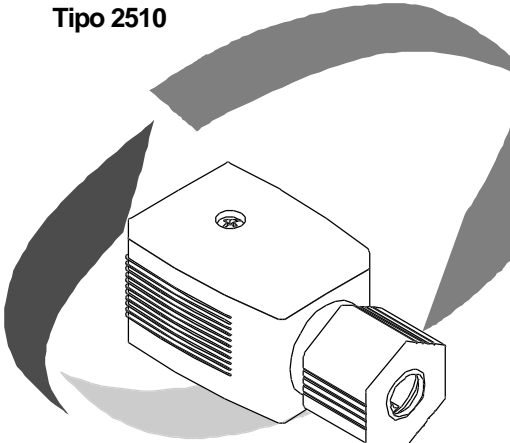

Manual de instrucciones

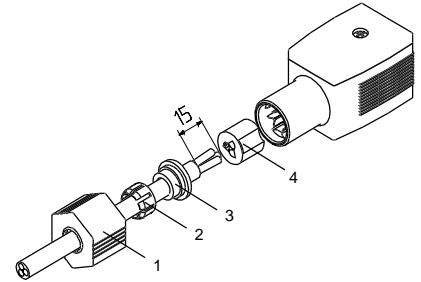


Fig. 1: Montaje de la caja de enchufe para aparatos eléctricos a la técnica QUICKON

Nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones técnicas sin previo aviso.
© Bürkert Werke GmbH Co. Reservados todos los derechos.

ESPAÑOL

! Se ruega observar las indicaciones contenidas en estas Instrucciones de servicio así como las condiciones de uso y datos admisibles especificados en las hojas de servicio de las válvulas magnéticas así como de la caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510, de modo que el aparato funcione impecablemente y permanezca durante largo tiempo apto para el empleo:

- Para la planificación y operación del aparato, atenerse a las reglas generales de la técnica!
- Las intervenciones solamente deben llevarse a cabo por parte de personal especialista y con las herramientas adecuadas!
- Tomar las medidas apropiadas para excluir accionamientos no intencionados o perjuicios inadmisibles!
- Prestar atención a que en sistemas que se encuentran bajo presión no deben desconectarse conducciones y válvulas!
- La inobservancia de estas indicaciones así como las intervenciones inadmisibles en el aparato suponen la declinación por nuestra parte de toda clase de responsabilidad, además de la extinción de la garantía de los aparatos y de las piezas de accesorios!

i La caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 para conexión del lado de aparato de aparatos y elementos eléctricos.

- rápida conexión gracias a la técnica QUICKON

! Antes de proceder a intervenciones en el sistema, desconectar siempre la tensión de la caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510!

MONTAJE / PUESTA EN SERVICIO

- Cerrar la línea circular (3 x 0,75 mm² - 1,5 mm²) con arreglo al plan de conexión (Figura 1):
 - Retirar cerca de 15 mm de recubrimiento de la conducción
 - Montar por deslizamiento tuerca de unión (1), casquillo de apriete (2) y junta de estanqueidad (3)!
 - Encajar anillo de empalme (4)!
 - Observe la polaridad (véanse esquema e conexiones)
 - Cortar ras con ras los extremos de conductores
 - Girar rigidamente la atornilladura

- Introducir el tornillo cilíndrico por la caja de enchufe para aparatos eléctricos
- Enchufar la junta de plana de estanqueidad en las conexiones de enchufe del aparato
- Enchufar la caja de enchufe para aparatos eléctricos
- Asegure la caja de enchufe para aparatos eléctricos con el tornillo cilíndrico (par máx. de apriete 1 Nm)

ATTENCION! Observar que la junta de estanqueidad esté impecablemente asentada antes de la atornilladura de la caja de enchufe!

DATOS TÉCNICOS

Tensión de línea	Véanse datos de pedido
Corriente continua con / sin modo de conexión	máx. 1 A / máx. 3 A
Temperatura límite permanente	+ 90 °C
Indicación de funcionamiento	LED amarilla
Conexión eléctrica	Técnica QUICKON, 1 x PG 13,5
Técnica de conexión	Salida de línea hacia arriba o hacia abajo
Sección de línea	Línea circular 3x0,75-1,5 mm ²
Diámetro de línea	5,6 mm - 8,5 mm
Número de polos	De dos polos + conductor de puesta a tierra


Conexión de aparato

Caja de enchufe para aparatos eléctricos (DIN 43650 forma C) para conexiones enchufables	
Material de contacto	Latón, plateado galvanizado
Pérdida de tensión durante el paso	≤ 5 mΩ
Caja	
Material	Caja / Tapa sin LED PA
	Tapa con LED Transparente
Tipo de protección	IP 65
Grado de contaminación	3 (DIN VDE 0110 parte 1)


DATOS DE PEDIDO

Al suministro de la caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 pertenecen asimismo una junta plana de estanqueidad y un tornillos de fijación.


Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 sin modo de conexión

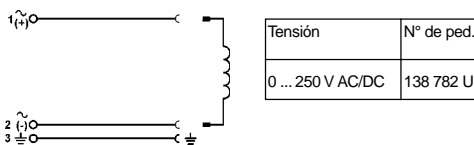


Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 con LED y varistor

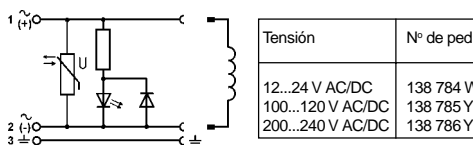

Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 con LED

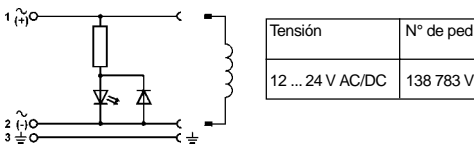

Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2512 con LED, varistor y rectificador de corriente

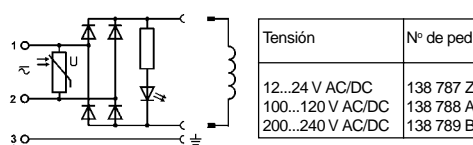

BÜRKERT GERMANY

Chr.-Bürkert-Straße 13-17 74653 Ingelfingen Ph: (0 79 40) 10-0 Fax (0 79 40) 10-204	Berlin Dortmund Dresden Frankfurt Hannover München Stuttgart	Ph: (0 30) 67 97 17 - 0 Ph: (0 23 73) 96 81 - 0 Ph: (03 59 52) 36 30 - 0 Ph: (0 61 03) 94 14 - 0 Ph: (05 11) 9 02 76 - 0 Ph: (0 89) 82 92 28 - 0 Ph: (07 11) 4 51 10 - 0
--	--	--

BÜRKERT INTERNATIONAL

A	Ph.	(01) 8 94 13 33	Fax	(01) 8 94 13 00
AUS	Ph.	(02) 96 74 61 66	Fax	(02) 96 74 61 67
B	Ph.	(03) 3 25 89 00	Fax	(03) 3 25 61 61
CDN	Ph.	(9 05) 8 47 55 66	Fax	(9 05) 8 47 90 06
CH	Ph.	(0 41) 7 85 66 66	Fax	(0 41) 7 85 66 33
CZ	Ph.	(06 41) 22 61 80	Fax	(06 41) 22 61 81
DK	Ph.	(0 44) 50 75 00	Fax	(0 44) 50 75 75
E	Ph.	(93) 3 71 08 58	Fax	(93) 3 71 77 44
ET	Ph.	(0 40) 54 27 38	Fax	(0 40) 54 41 65
F	Ph.	(01) 48 10 31 10	Fax	(01) 48 91 90 93
GB	Ph.	(0 14 53) 73 13 53	Fax	(0 14 53) 73 13 43
HKG	Ph.	24 80 12 02	Fax	24 18 19 45
I	Ph.	(02) 9 52 01 59	Fax	(02) 9 52 90 33
J	Ph.	(03) 32 47 34 11	Fax	(03) 32 47 34 72
KOR	Ph.	(02) 34 62 55 92	Fax	(02) 34 62 55 94
N	Ph.	(0 63) 84 44 10	Fax	(0 63) 84 44 55
MAL	Ph.	(04) 6 57 66 49	Fax	(04) 6 57 21 06
NL	Ph.	(0 34) 6 59 53 11	Fax	(0 34) 6 56 37 17
NZ	Ph.	(09) 5 70 25 39	Fax	(09) 5 70 25 73
P	Ph.	(01) 4 42 26 08	Fax	(01) 4 42 26 08
PL	Ph.	(0 22) 6 27 47 20	Fax	(0 22) 6 27 47 20
RC	Ph.	(02) 27 58 31 99	Fax	(02) 27 58 24 99
S	Ph.	(0 40) 66 45 100	Fax	(08) 7 24 60 22
SF	Ph.	(09) 5 49 70 600	Fax	(09) 5 03 12 75
SGP	Ph.	3 83 26 12	Fax	3 83 26 11
TR	Ph.	(02 32) 4 59 53 95	Fax	(02 32) 4 59 76 94
USA	Ph.	(9 49) 2 23 31 00	Fax	(9 49) 2 23 31 98
ZA	Ph.	(0 11) 3 97 29 00	Fax	(0 11) 3 97 44 28